


12 Verankerung und Schwingungsentkopplung

12.1 Bodensockel aus Beton

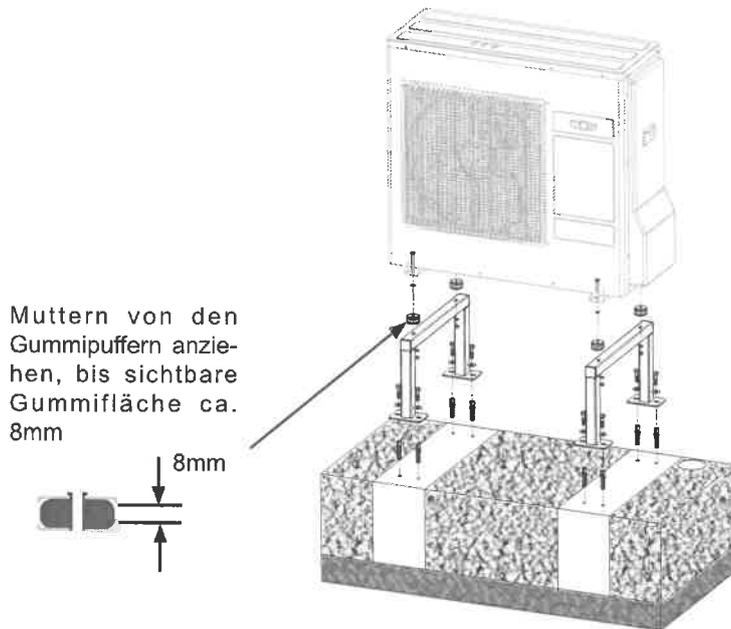


Gegossene ebene Bodensockel aus Beton mit ausreichend Frostschutzkies als Untergrund, Ausschnitt zur Leitungsdurchführung siehe Sockelplan

Achtung

Befestigung entsprechend der baulichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung des Gerätegewichts!

12.2 Wandmontage

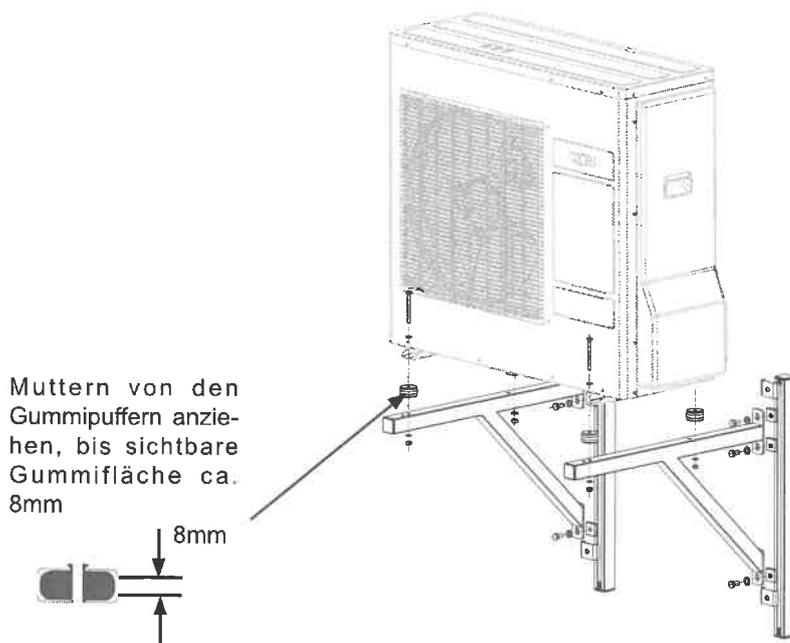

Achtung

Befestigung entsprechend der baulichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung des Gerätegewichts!


13 Verlegung der Wanddurchführung

13.1 Wanddurchführung über Erdniveau

Achtung:

Wandkonsole nur an Wänden mit hohem Flächengewicht (> 250 kg/m²) verwendbar. Leichtbauwände oder Ständerbauweise sind unzulässig.

	X
BWL-1S(B)-05/07	175 mm
BWL-1S(B)-10/14/16	250 mm

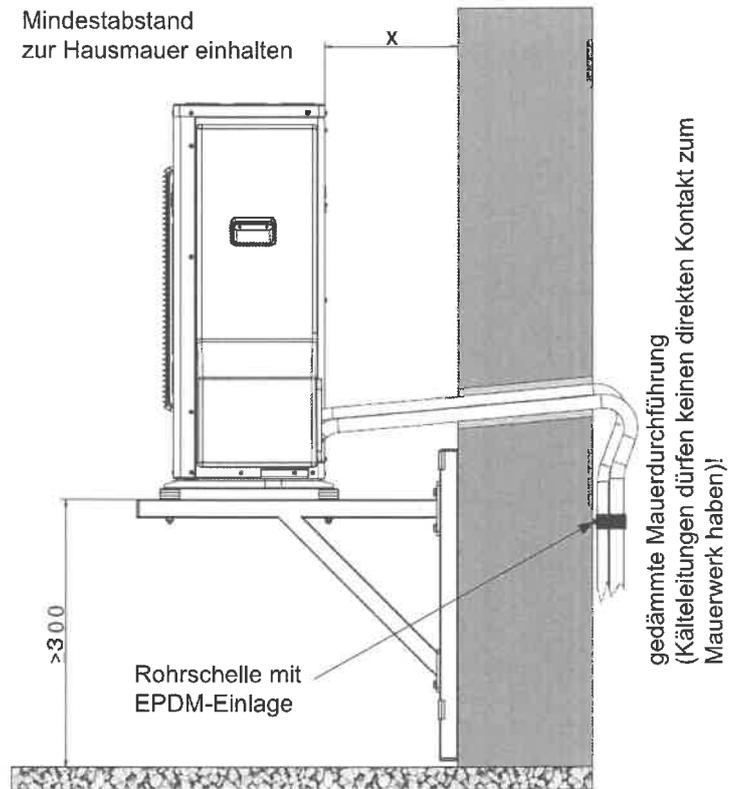

13.2 Wanddurchführung unter Erdniveau

	X
BWL-1S(B)-05/07	175 mm
BWL-1S(B)-10/14/16	250 mm

