


-
- ▲/▼ Sie ändern den Raumtemperatur-Sollwert
 - ◀/▶ Sie wechseln das Betriebsprogramm
 - ↶ Sie gelangen einen Schritt im Menü zurück
 - OK** Sie bestätigen ihre Auswahl oder Einstellung
 - ?** Sie rufen zusätzliche Informationen auf
 - ≡** Sie rufen das erweiterte Menü auf
 - ⬅️ Cursor-Tasten
Sie blättern im Menü oder stellen Werte ein

Erweitertes Menü

☰ drücken

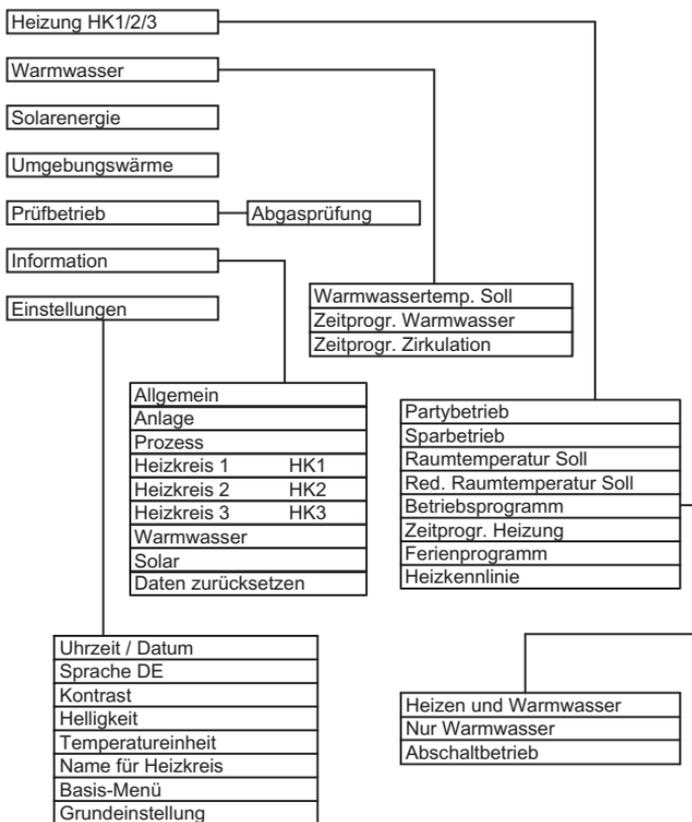

Technische Änderungen vorbehalten!

5581693

Hinweis

Dargestellt ist die Maximalanzeige. Je nach Anlagen-
ausstattung erscheinen einige Anzeigen nicht.