

Austausch Blende

für Vitodens

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrehahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Verwendungshinweis


- Vitodens 222-F, Typ B2TA, Typ FS2A, Typ FS2B
- Vitodens 242-F, Typ B2UA, Typ FB2A, Typ FB2B
- Vitodens 333-F, Typ B3TA, Typ FS3A, Typ FS3B
- Vitodens 343-F, Typ B3UA, Typ FB3A, Typ FB3B

Vitodens öffnen und trinkwasserseitig entleeren



Montage- und Serviceanleitung

Blende austauschen

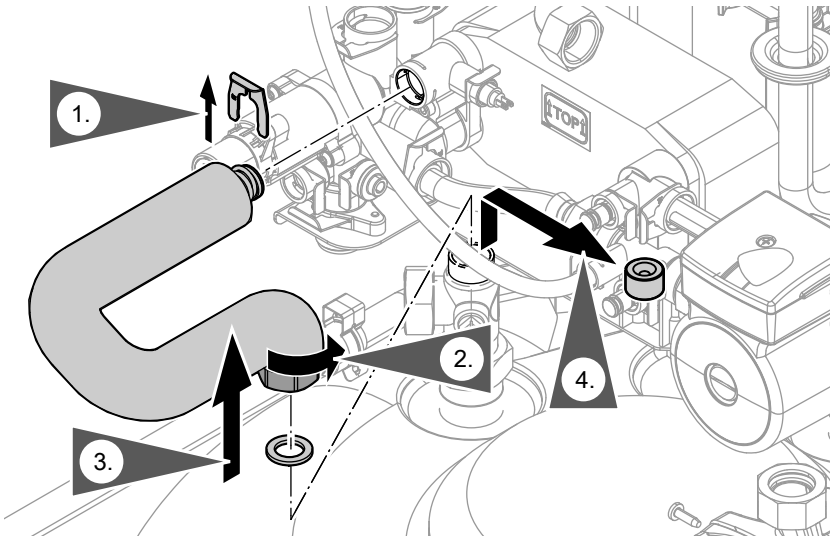

Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Drehmoment Überwurfverschraubung
20 Nm.

Hinweis

*An allen wasserseitigen Anschlüssen
neue Dichtungen einsetzen.*

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

Technische Änderungen vorbehalten!
5367 841