

## Entlüftertopf und Anschlussrohr

für Vitosorp

---

### Sicherheitshinweise



**Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.**

#### Erläuterung der Sicherheitshinweise

##### **Hinweis**

*Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.*

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

### Gerät öffnen

Gerät öffnen, Vitotronic Regelung in Wartungsposition bringen und Sekundärkreis entleeren.




Montage- und Serviceanleitung


## Entlüftertopf und Anschlussrohr ausbauen

### **Hinweis**

Beim Ausbau kann noch Restwasser austreten.

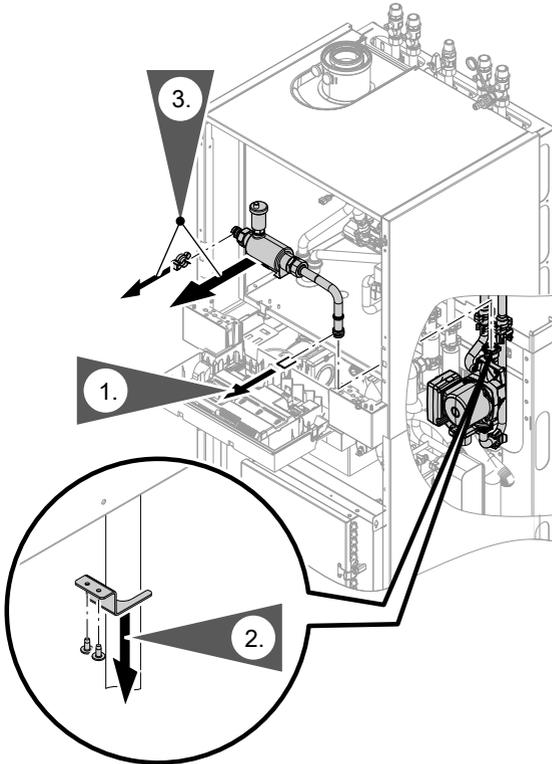

## Entlüftertopf und Anschlussrohr ausbauen (Fortsetzung)

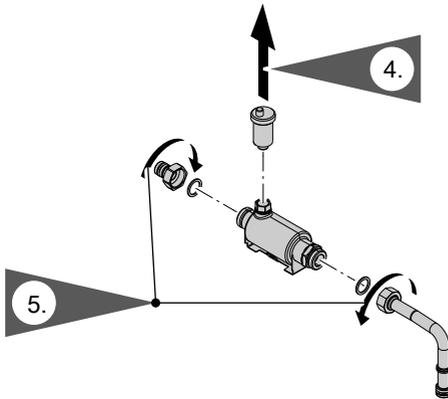

## Entlüftertopf und Anschlussrohr einbauen

Neuen Entlüftertopf und Anschlussrohr in umgekehrter Reihenfolge mit **neuen** Dichtungen montieren. O-Ringe mit beiliegendem Armaturenfett einfetten.

Anzugsdrehmomente:

- Überwurfmutter:  
30 Nm $\pm$ 1 Nm
- Schrauben des Halblechs:  
1,5 Nm $^{+0,5}$  Nm

## Inbetriebnahme und Einregulierung

1. Sekundärkreis spülen, füllen und entlüften



Montage- und Serviceanleitung

3. Gerät schließen und in Betrieb nehmen.



Montage- und Serviceanleitung

2. Dichtheit prüfen.

Viessmann Werke GmbH & Co KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 0 64 52 70-0  
Telefax: 0 64 52 70-27 80  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5794 588 Technische Änderungen vorbehalten!