

Anschlussrohre Heizkreisrücklauf und Rücklauf Speicher-Wasssererwärmer

für Vitosorp

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Gerät öffnen

Gerät öffnen und Sekundärkreis entleeren.




Montage- und Serviceanleitung

Anschlussrohr Heizkreisrücklauf ausbauen

Hinweis

Beim Ausbau kann noch Restwasser austreten.

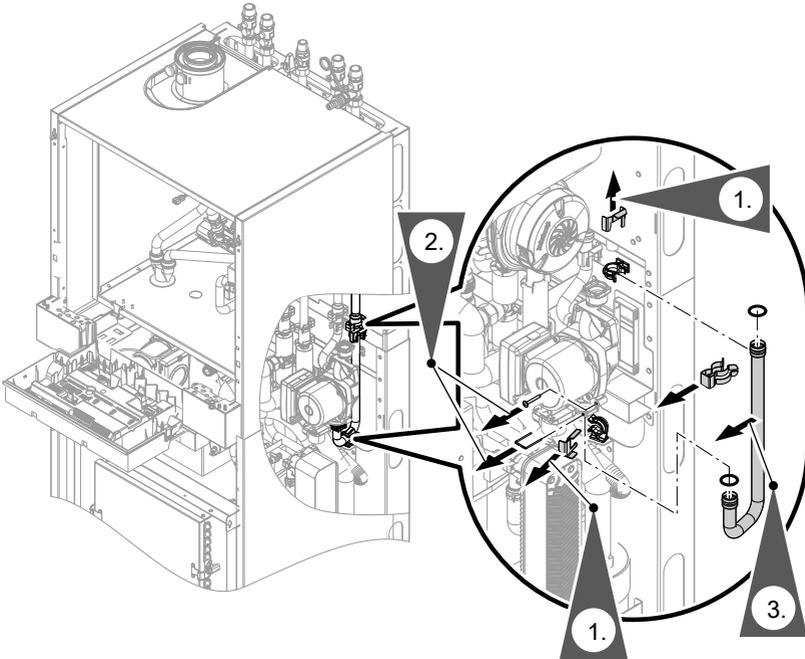


Anschlussrohr Rücklauf Speicher ausbauen

Hinweis

Beim Ausbau kann noch Restwasser austreten.

Anschlussrohr Rücklauf Speicher ausbauen (Fortsetzung)

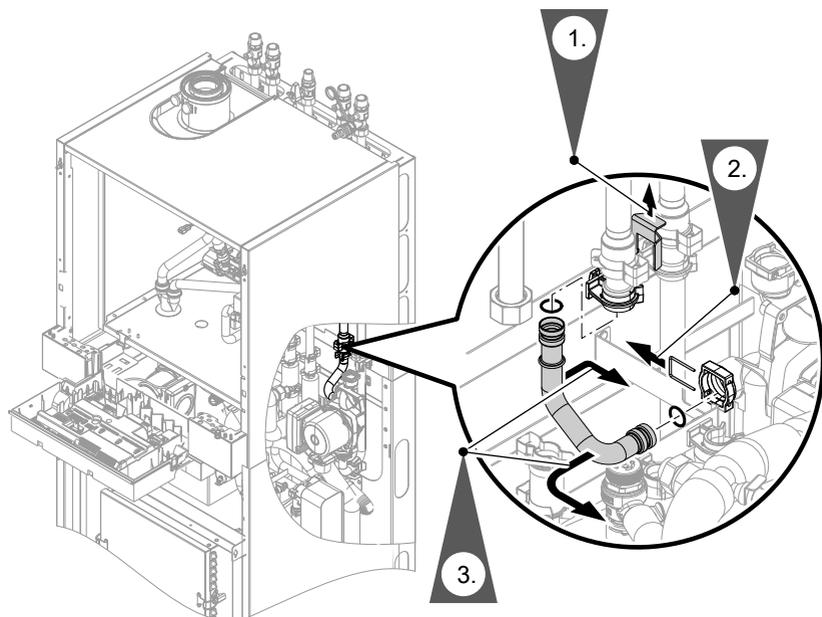

Anschlussrohre einbauen

Neue Anschlussrohre in umgekehrter Reihenfolge mit **neuen** Dichtungen montieren.

O-Ringe mit beiliegendem Armaturenfett einfetten.

Inbetriebnahme und Einregulierung

1. Sekundärkreis spülen, füllen und entlüften



Montage- und Serviceanleitung

3. Gerät schließen und in Betrieb nehmen.



Montage- und Serviceanleitung

2. Dichtheit prüfen.

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5794 606 Technische Änderungen vorbehalten!