

Austausch Schnellentlüfter

für Vitodens 100-W, Typ WB1B

für Vitopend 100-W, Typ WH1D

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Heizkessel öffnen




Montage- und Serviceanleitung

Schnellentlüfter austauschen

Hinweis

Beim Ausbau kann noch Restwasser austreten.

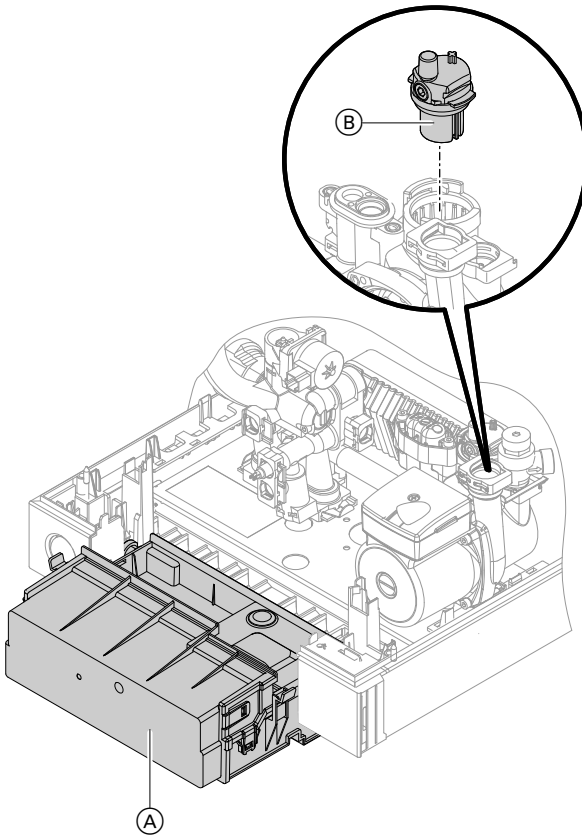

1. Heizkessel heizwasserseitig entleeren.



Montage- und Serviceanleitung

2. Seitliche Verschlüsse lösen und Regelung (A) abklappen.

3. Schnellentlüfter (B) 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

4. Neuen Schnellentlüfter (B) einbauen und 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.

Schnellentlüfter austauschen (Fortsetzung)

5. Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
6. Heizkessel mit Wasser füllen, spülen (entlüften) und Dichtheit prüfen.



Montage- und Serviceanleitung

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5352 540 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier