

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

ETA-22/0550  
vom 24. Oktober 2022

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Deutsches Institut für Bautechnik

CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl

Mechanische Dübel zur Verwendung im Beton

CELO Befestigungssysteme GmbH  
Industriestraße 6  
86551 Aichach  
DEUTSCHLAND

Werk 16

19 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

EAD 330232-01-0601, Edition 05/2021

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Die "CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl" ist ein Dübel in den Größen 6, 8 und 10 mm aus nichtrostendem Stahl. Der Dübel wird in ein vorgebohrtes, zylindrisches Bohrloch eingeschraubt. Das Spezialgewinde des Dübels schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A dargestellt.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Betonschraube entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der Betonschraube von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang B4, C1 und C2
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C1 und C2
Verschiebungen (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C5
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für die seismische Leitungskategorie C1	Siehe Anhang C3

#### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C4

#### 3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Grundanforderungen an Bauwerke

Wesentliches Merkmal	Leistung
Dauerhaftigkeit	Siehe Anhang B1

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330232-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 24. Oktober 2022 vom Deutschen Institut für Bautechnik


Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Baderschneider


## Produkt und Einbauzustand

### CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl

- nichtrostender Stahl A4
- hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR

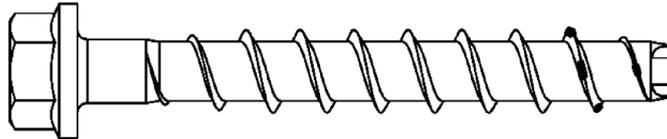

z.B. CELO Betonschraube, Ausführung mit Sechskantkopf und Anbauteil

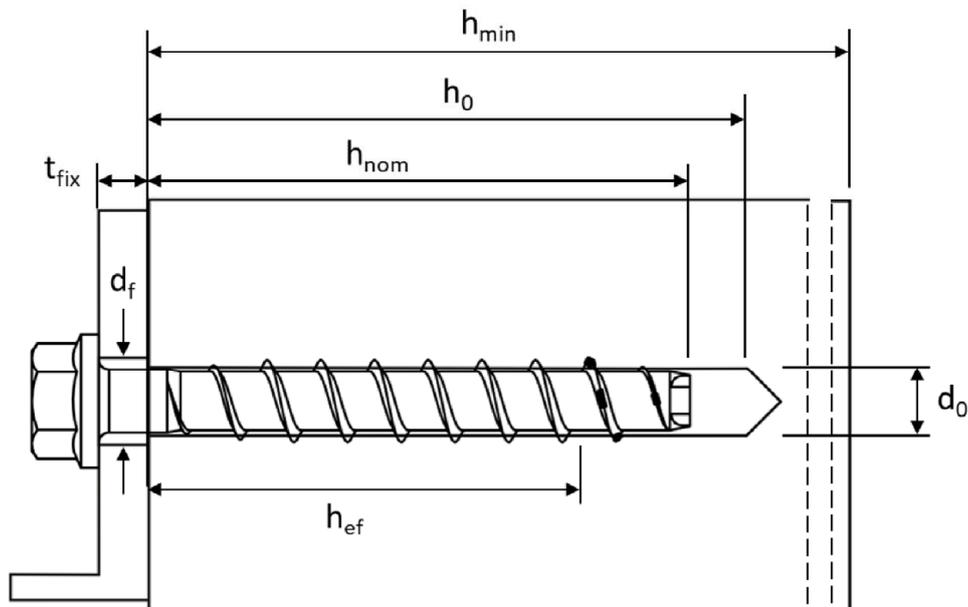

$d_0$  = Nomineller Bohrlochdurchmesser

$t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils

$d_f$  = Durchgangsloch im anzuschließenden  
Anbauteil

$h_{min}$  = Mindestbauteildicke

$h_{nom}$  = Nominelle Einschraubtiefe



$h_0$  = Bohrlochtiefe

$h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe

Oberseite

Unterseite








Verfüllscheibe (optional)  
zur Verfüllung des Ringspaltes



CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl

**Produktbeschreibung**  
Produkt und Einbauzustand

**Anhang A1**

		Ausführung mit metrischem Anschlussgewinde und Sechskantantrieb z.B. BTS 8x105 M10 SW7
		Ausführung mit Sechskantkopf, angepresster Unterlegscheibe z.B. BTS B 8x80 SW13
		Ausführung mit Sechskantkopf, angepresster Unterlegscheibe und TORX z.B. BTS B 8x80 SW13 TX 40
		Ausführung mit Sechskantkopf, z.B. BTS K 8x80 SW13
		Ausführung mit Senkkopf und TORX z.B. BTS ST 8x80 TX40
		Ausführung mit Linsenkopf und TORX z.B. BTS PT 8x80 TX40
		Ausführung mit großem Linsenkopf und TORX z.B. BTS PTL 8x80 TX40
		Ausführung mit Senkkopf und Anschlussgewinde z.B. BTS E 6x55 M8
		Ausführung mit Sechskantantrieb und metrischem Anschlussgewinde z.B. BTS E 6x55 M8 SW10
		Ausführung mit Innengewinde und Sechskantantrieb z.B. BTS H 6x55 M8/10
<b>CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl</b>		<b>Anhang A2</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Ausführungen		

**Tabelle 1: Werkstoffe**

Teil	Bezeichnung	Werkstoff		
Alle Ausführungen	CELO BTS A4	1.4401; 1.4404; 1.4571; 1.4578		
	CELO BTS HCR	1.4529		
Teil	Bezeichnung	nominelle charakteristische		Bruchdehnung $A_5$ [%]
		Streckgrenze $f_{yk}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Zugfestigkeit $f_{uk}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	
Alle Ausführungen	CELO BTS A4	560	700	≤ 8
	CELO BTS HCR			

**Tabelle 2: Abmessungen**

Schraubengröße		6			8			10		
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{nom}$	1 <sup>1)</sup>	2	3	1	2	3	1	2	3
	[mm]	35	45	55	45	55	65	55	75	85
Schraubenlänge	≤ L [mm]	500								
Kerndurchmesser	$d_k$ [mm]	5,1			7,2			9,2		
Gewindeaußen- durchmesser	$d_s$ [mm]	7,6			10,5			12,5		
Dicke der Verfüllscheibe	$t_v$ [mm]	5			5			5		

<sup>1)</sup> nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, nur in trockenen Innenräumen



**Prägung:**

**BTS A4**

Schraubentyp: BTS  
Schraubendurchmesser: 10  
Schraubenlänge: 100  
Werkstoff: A4

**BTS HCR**

Schraubentyp: BTS  
Schraubendurchmesser: 10  
Schraubenlänge: 100  
Werkstoff: HCR

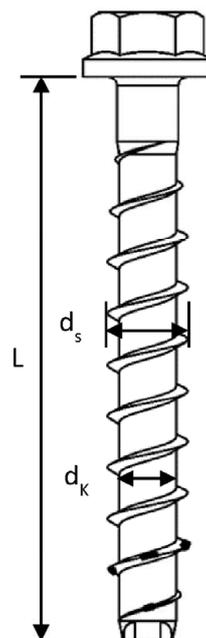

**CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl**

**Produktbeschreibung**  
Werkstoffe, Abmessungen und Prägungen

**Anhang A3**

## Spezifizierung des Verwendungszwecks

**Tabelle 3: Beanspruchung der Verankerung**

Schraubengröße		6			8			10		
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{nom}$	$h_{nom1}$ <sup>1)</sup>	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$
	[mm]	35	45	55	45	55	65	55	75	85
Statische und quasi-statische Lasten		Alle Größen und alle Einschraubtiefen								
Brandbeanspruchung										
C1 – Seismische Beanspruchung		<sup>2)</sup>	ok	ok	ok	<sup>2)</sup>	ok	ok	<sup>2)</sup>	ok

<sup>1)</sup> nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, nur in trockenen Innenräumen

<sup>2)</sup> keine Leistung bewertet

### Verankerungsgrund:

- Verdichteter bewehrter und unbewehrter Normalbeton ohne Fasern gemäß EN 206:2013
- Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206:2013
- gerissener und ungerissener Beton

### Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume: Alle Schraubentypen
- Für alle anderen Bedingungen gemäß EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 in Anhängigkeit von der Korrosionswiderstandsklasse CRC
  - Nichtrostender Stahl nach Anhang A3, Schraube mit Prägung A4: CRC III
  - Hochkorrosionsbeständiger Stahl nach Anhang A3, Schraube mit Prägung HCR: CRC V

CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl

**Verwendungszweck**  
Spezifikation

**Anhang B1**

## Spezifizierung des Verwendungszwecks - Fortsetzung

### Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels (z.B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern, usw.) anzugeben.
- Die Bemessung der Verankerung erfolgt gemäß EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018.

Die Bemessung von Verankerungen unter Querlast in Übereinstimmung mit EN 1992-4:2018, Abschnitt 6.2.2. gilt für alle in Anhang B3, Tabelle 4 angegebenen Durchgangslochdurchmesser  $d_f$  im Anbauteil.

### Einbau:

- in hammergebohrte oder hohlgebohrte (sauggebohrte) Löcher; Hohlbohrer (Saugbohrer) nur für die Größen 6-10
- der Verankerung durch entsprechend geschultes Personal und unter der Aufsicht des Bauleiters.
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfesten Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgetragenen Last liegt.
- Nach der Montage ist ein leichtes Weiterdrehen des Dübels nicht möglich. Der Dübelkopf muss am Anbauteil anliegen und darf nicht beschädigt sein.
- Das Bohrloch darf mit Injektionsmörtel CF-T 300V oder ATA 2004C verfüllt werden
- Adjustierung nach Anhang B6: für Größen 6-10
- Bohrlochreinigung ist nicht notwendig, wenn ein Hohlbohrer (Saugbohrer) verwendet wird.

**CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl**


**Verwendungszweck**  
Spezifikation - Fortsetzung

**Anhang B2**

**Tabelle 4: Montageparameter**

BTS Betonschraubengröße			6			8			10		
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{nom}$	$h_{nom1}^{1)}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	
	[mm]	35	45	55	45	55	65	55	75	85	
Nomineller Bohrlochdurchmesser	$d_0$	[mm]	6			8			10		
Bohrerschneiden-durchmesser	$d_{cut} \leq$	[mm]	6,40			8,45			10,45		
Bohrlochtiefe	$h_0 \geq$	[mm]	40	50	60	55	65	75	65	85	95
Durchgangsloch im anzuschließenden Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	8			12			14		
Installationsmoment für Version Anschlussgewinde	$T_{inst}$	[Nm]	10			20			40		
Tangentialschlagschrauber	[-]	Max. Nenndrehmoment gemäß der Herstellerangabe									
		160			300			450			

<sup>1)</sup> nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, nur in trockenen Innenräumen

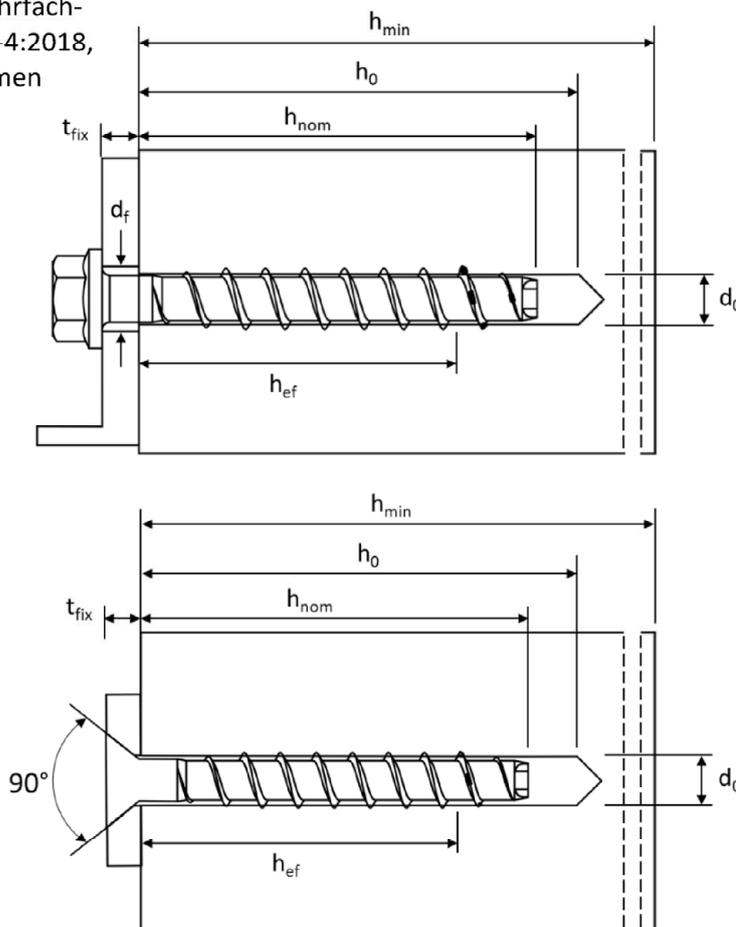

**CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl**

**Verwendungszweck  
Montageparameter**

**Anhang B3**

**Tabelle 5: Minimale Bauteildicke, minimale Achs- und Randabstände**

BTS Betonschraubengröße		6			8			10			
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{nom}$	$h_{nom1}^{1)}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	
	[mm]	35	45	55	45	55	65	55	75	85	
Mindestbauteildicke	$h_{min}$	[mm]	80	80	100	80	100	120	100	130	130
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	35	35	35	35	35	35	40	40	40
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	35	35	35	35	35	35	40	40	40


<sup>1)</sup> nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, nur in trockenen Innenräumen

**CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl**


**Verwendungszweck**  
Minimaler Bauteildicke, minimale Achs- und Randabstände

**Anhang B4**


## Montageanleitung

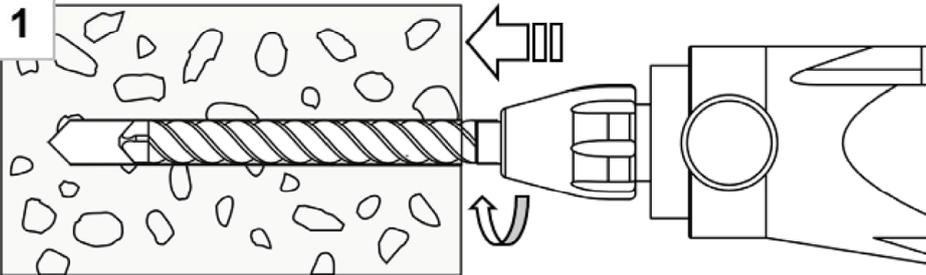


Bohrloch mit  
Hammerbohrer oder  
Hohlbohrer herstellen

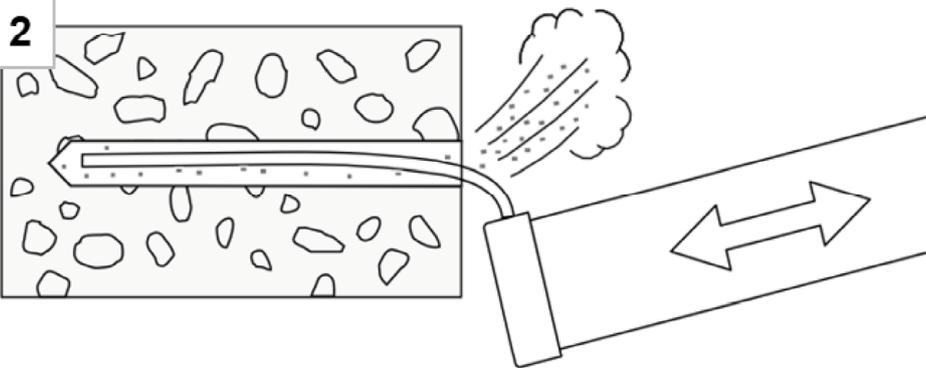

Bohrlochreinigung durch  
ausblasen oder  
aussaugen

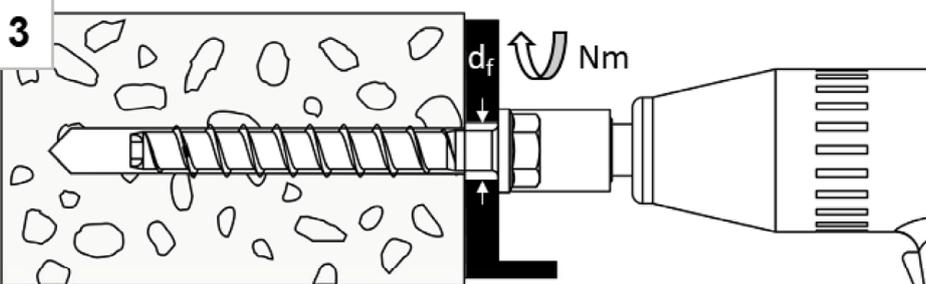

Einschrauben mit  
Schlagschrauber oder  
Ratsche

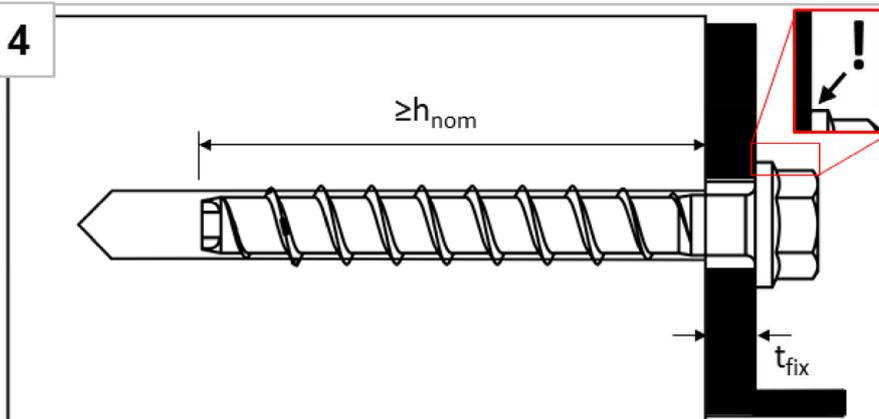

Der Schraubenkopf  
muss auf dem Anbauteil  
aufliegen und darf nicht  
beschädigt sein.

Für Schraubengröße 6 mit  $h_{nom} = 35\text{mm}$  ist die Montage nur mit Schlagschrauber zugelassen.



CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl

Verwendungszweck  
Montageanleitung




Anhang B5

## Montageanleitung – Adjustierung

### 1. Adjustierung

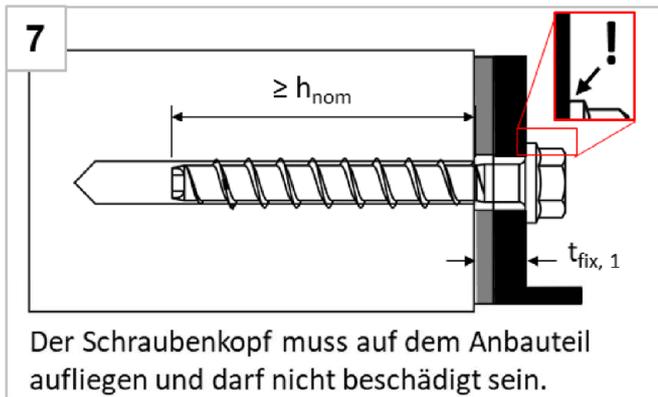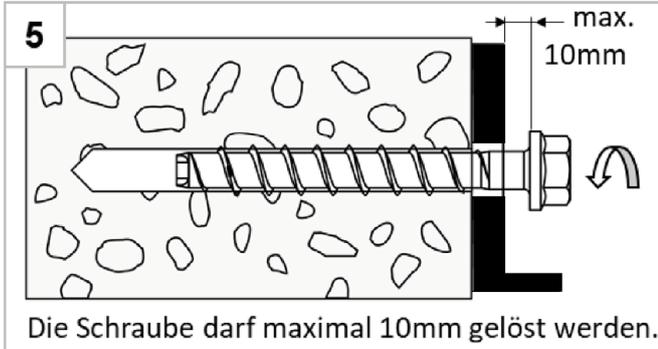

### 2. Adjustierung

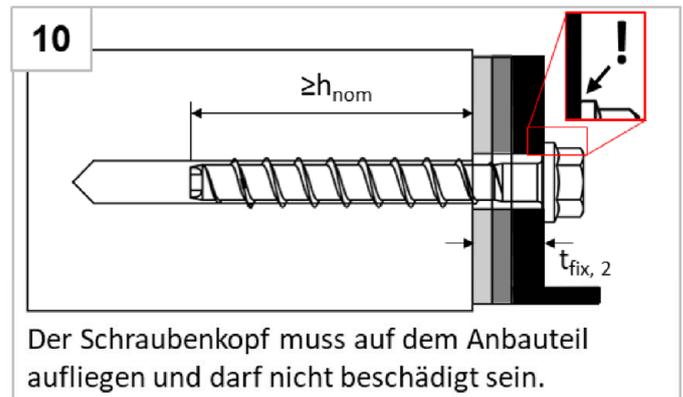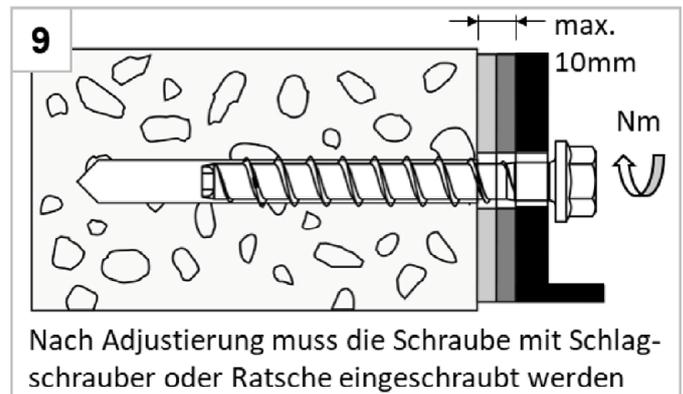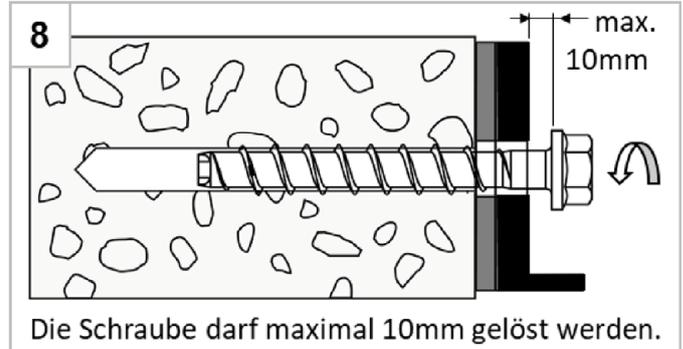

#### Hinweis:

Der Dübel darf maximal zweimal adjustiert werden. Dabei darf der Dübel jeweils maximal um 10mm zurückgeschraubt werden. Die bei der Adjustierung erfolgte Unterfütterung darf insgesamt maximal 10mm betragen. Die erforderliche Setztiefe  $h_{nom}$  muss nach der Adjustierung noch eingehalten sein.


CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl

Verwendungszweck  
Montageanleitung - Adjustierung

Anhang B6

## Montageanleitung – Ringspaltverfüllung


### Positionierung der Verfüllscheibe und Anbauteil

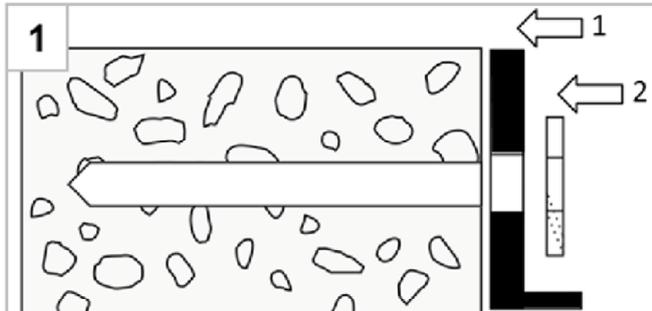

1 Nach Bohrlochherstellung (Anhang B5), zuerst das Anbauteil (1), dann die Verfüllscheibe (2) positionieren



2 Einschrauben mit Schlagschrauber oder Ratsche

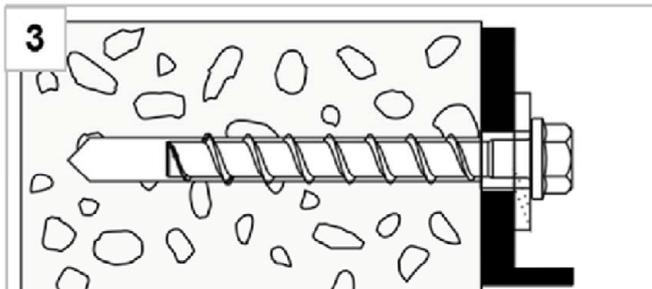


3 Einbauzustand ohne verfüllten Ringspalt



4 3 volle Hübe Verwurf bis die Mörtelfarbe sich nicht mehr ändert

### Ringspaltverfüllung

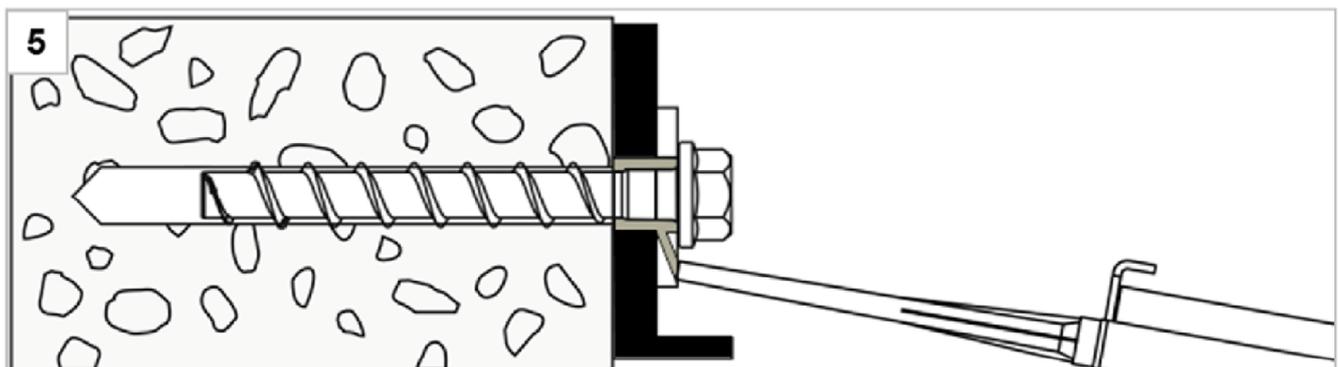

5 Verfüllung des Ringspalts mit chemischem Mörtel  
(Druckfestigkeit muss mindestens 40 N/mm<sup>2</sup> betragen)

Hinweis:

Für seismische Auslegung ist die Anwendung mit Ringspaltverfüllung und ohne Ringspaltverfüllung zugelassen. Leistungsunterschiede können in Anhang C3 entnommen werden.

CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl

Verwendungszweck  
Montageanleitung - Ringspaltverfüllung

Anhang B7

**Tabelle 6: Leistung für statische und quasi-statische Belastung**

BTS Betonschraubengröße		6			8			10		
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{nom}$	$h_{nom1}^{1)}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$
	[mm]	35	45	55	45	55	65	55	75	85
<b>Stahlversagen für Zug- und Querbeanspruchung</b>										
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast	$N_{Rk,s}$ [kN]	14,0			27,0			45,0		
Charakteristischer Widerstand bei Querlast	$V_{Rk,s}^0$ [kN]	7,0			13,5	17,0	22,5	34,0		
Charakteristisches Biegemoment	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	10,9			26,0			56,0		
<b>Herausziehen im ungerissenen Beton</b>										
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	3,5 <sup>1)</sup>	4,0	8,5	9,0	12,0	17,0	11,0	19,0	25,0
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$ $= N_{Rk,p (C20/25)} \cdot \psi_c$ mit $\psi_c = \left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^m$	C25/30	m	[-]	0,35	0,50	0,38	0,50	0,30	0,50	
	C30/37			0,35	0,50	0,38	0,50	0,30	0,50	
	C40/50			0,35	0,50	0,38	0,50	0,30	0,50	
	C50/60			0,35	0,50	0,38	0,50	0,30	0,50	
<b>Herausziehen im gerissenen Beton</b>										
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	2,5 <sup>1)</sup>	1,5	3,0	3,0	5,5	8,0	6,0	13,0	17,0
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$ $= N_{Rk,p (C20/25)} \cdot \psi_c$ mit $\psi_c = \left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^m$	C25/30	m	[-]	0,41	0,35	0,50			0,39	
	C30/37			0,41	0,35	0,50			0,39	
	C40/50			0,41	0,35	0,50			0,39	
	C50/60			0,41	0,35	0,50			0,39	

<sup>1)</sup> nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, nur in trockenen Innenräumen

**CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl**

**Leistungsmerkmale**  
Leistung für statische und quasi-statische Belastung

**Anhang C1**

**Tabelle 7: Leistung für statische und quasi-statische Belastung Fortsetzung**

BTS Betonschraubengröße			6			8			10			
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{nom}$	$h_{nom1}^{1)}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$		
	[mm]	35	45	55	45	55	65	55	75	85		
<b>Betonversagen und Spalten</b>												
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	25	34	42	32	41	49	40	57	65	
k-Faktor	gerissen	$k_{cr}$	7,7									
	ungerissen	$k_{ucr}$	11,0									
Betonversagen	Achsabstand	$s_{cr,N}$	$3 \times h_{ef}$									
	Randabstand	$c_{cr,N}$	$1,5 \times h_{ef}$									
Spalten Fall 1	Widerstand	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	$3,5^{1)}$	4,0	8,5	9,0	12,0	17,0	11,0	19,0	25,0
	Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	120	160	240	200	240	290	230	280	320
	Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	60	80	120	100	120	145	115	140	160
Spalten Fall 2	Widerstand	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	$2)^$	2,5	5,5	5,5	8,0	11,0	7,0	15,0	20,0
	Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	$2)^$	116	168	128	164	196	160	224	260
	Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	$2)^$	58	84	64	82	98	80	114	130
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)</b>												
Faktor für Pryoutversagen	$k_g$	[-]	1,0	1,6	2,1	2,8	2,5					
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$	[-]	1,0									
<b>Betonkantenbruch</b>												
Effektive Länge in Beton	$l_f = h_{nom}$	[mm]	35	45	55	45	55	65	55	75	85	
Nomineller Schraubendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	6			8			10			
<p><sup>1)</sup> nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, nur in trockenen Innenräumen</p> <p><sup>2)</sup> keine Leistung bewertet</p>												
<b>CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl</b>									<b>Anhang C2</b>			
<b>Leistungsmerkmale</b> Leistung für statische und quasi-statische Belastung Fortsetzung												

**Tabelle 8: Leistung für seismische Leistungskategorie C1 (nur BTS B, BTS K, BTS ST, BTS, BTS E<sup>1)</sup>, BTS PT/PTL und BTS H<sup>1)</sup>)**

BTS Betonschraubengröße		6			8		10	
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{nom}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom3}$	
	[mm]	45	55	45	65	55	85	
<b>Stahlversagen für Zug- und Querlast (Ausführung <b>BTS B, BTS K, BTS ST, BTS, BTS E<sup>1)</sup>, BTS PT/PTL, BTS H<sup>1)</sup></b>)</b>								
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast	$N_{Rk,s,eq}$	[kN]	14,0		27,0		45,0	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,eq}$	[-]	1,5					
Charakteristischer Widerstand bei Querlast <b>BTS B, BTS K, BTS, BTS PT/PTL</b>	$V_{Rk,s,eq}$	[kN]	3,5	4,0	8,0	10,0	14,0	16,0
Charakteristischer Widerstand bei Querlast <b>Typ ST</b>	$V_{Rk,s,eq}$	[kN]	2,5	<sup>2)</sup>	4,5	7,0	14,0	10,0
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,eq}$	[-]	1,25					
Ohne verfüllten Ringspalt <sup>3)</sup>	$\alpha_{gap}$	[-]	0,5					
Mit verfüllten Ringspalt <sup>4)</sup>	$\alpha_{gap}$	[-]	1,0					
<b>Herausziehen (Ausführung <b>BTS B, BTS K, BTS ST, BTS, BTS E<sup>1)</sup>, BTS PT/PTL, BTS H<sup>1)</sup></b>)</b>								
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in gerissenem Beton C20/25	$N_{Rk,p,eq}$	[kN]	1,5	3,0	3,0	8,5	6,0	17,0
<b>Betonversagen (Ausführung <b>BTS B, BTS K, BTS ST, BTS, BTS E<sup>1)</sup>, BTS PT/PTL, BTS H<sup>1)</sup></b>)</b>								
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	34	42	32	49	40	65
Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 x $h_{ef}$					
Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	3 x $h_{ef}$					
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$	[-]	1,0					
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Ausführung <b>BTS B, BTS K, BTS ST, BTS E, BTS PT/PTL</b>)</b>								
Faktor für Pryoutversagen	$k_8$	[-]	1,6		2,1	2,8	2,5	
<b>Betonkantenbruch (Ausführung <b>BTS B, BTS K, BTS ST, BTS E, BTS PT/PTL</b>)</b>								
Effektive Länge im Beton	$l_f = h_{nom}$	[mm]	45	55	45	65	55	85
Nomineller Schraubendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	6		8		10	

<sup>1)</sup> Nur für Zugbeanspruchung

<sup>2)</sup> keine Leistung bewertet

<sup>3)</sup> ohne Ringspaltverfüllung gemäß Anhang B5

<sup>4)</sup> mit Ringspaltverfüllung gemäß Anhang B7

**CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl**

**Leistungsmerkmale**  
Seismische Leistungskategorie C1

**Anhang C3**

**Tabelle 9: Leistung unter Brandbeanspruchung**

BTS Betonschraubengröße				6			8			10		
Nominelle Einschraubtiefe		$h_{nom}$	1 <sup>1)</sup>	2	3	1	2	3	1	2	3	
		[mm]	35	45	55	45	55	65	55	75	85	
<b>Stahlversagen für Zug- und Querlast</b>												
Charakteristischer Widerstand	R30	$N_{Rk,s,fi30}$	[kN]	0,9			2,4			4,4		
	R60	$N_{Rk,s,fi60}$	[kN]	0,8			1,7			3,3		
	R90	$N_{Rk,s,fi90}$	[kN]	0,6			1,1			2,3		
	R120	$N_{Rk,s,fi120}$	[kN]	0,4			0,7			1,7		
	R30	$V_{Rk,s,fi30}$	[kN]	0,9			2,4			4,4		
	R60	$V_{Rk,s,fi60}$	[kN]	0,8			1,7			3,3		
	R90	$V_{Rk,s,fi90}$	[kN]	0,6			1,1			2,3		
	R120	$V_{Rk,s,fi120}$	[kN]	0,4			0,7			1,7		
	R30	$M^0_{Rk,s,fi30}$	[Nm]	0,7			2,4			5,9		
	R60	$M^0_{Rk,s,fi60}$	[Nm]	0,6			1,8			4,5		
	R90	$M^0_{Rk,s,fi90}$	[Nm]	0,5			1,2			3,0		
	R120	$M^0_{Rk,s,fi120}$	[Nm]	0,3			0,9			2,3		
<b>Herausziehen</b>												
Charakteristischer Widerstand	R30-90	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	0,6	0,4	0,8	0,8	1,4	2,0	1,5	3,3	4,3
	R120	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	0,5	0,3	0,6	0,6	1,1	1,6	1,2	2,6	3,4
<b>Betonversagen</b>												
Charakteristischer Widerstand	R30-90	$N^0_{Rk,c,fi}$	[kN]	0,5	1,2	2,0	1,0	1,9	2,9	1,7	4,2	5,9
	R120	$N^0_{Rk,c,fi}$	[kN]	0,4	0,9	1,6	0,8	1,5	2,3	1,4	3,4	4,7
<b>Randabstand</b>												
R30 - R120		$c_{cr,fi}$	[mm]	2 x $h_{ef}$								
Mehrseitiger Beanspruchung beträgt der Randabstand $\geq 300\text{mm}$												
<b>Achsabstand</b>												
R30 bis R120		$s_{cr,fi}$	[mm]	4 x $h_{ef}$								
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>												
R30 bis R120		$k_8$	[-]	1,0	1,6	2,1	2,8	2,5				
Im nassen Beton ist die Verankerungstiefe im Vergleich mit dem angegebenen Wert um mindestens 30 mm zu erhöhen.												
1) nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, nur in trockenen Innenräumen												
<b>CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl</b>										<b>Anhang C4</b>		
<b>Leistungsmerkmale</b> Leistung unter Brandbeanspruchung												

**Tabelle 10: Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Zugbelastung**

BTS Betonschraubengröße			6			8			10		
Nominelle Einschraubtiefe			$h_{nom}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$
			[mm]	45	55	45	55	65	55	75	85
Gerissener Beton	Zuglast	N	[kN]	0,72	1,45	1,63	2,74	4,06	3,04	6,22	8,46
	Verschiebung	$\delta_{N0}$	[mm]	0,19	0,27	0,27	0,53	0,45	0,26	0,58	0,61
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,55	0,84	0,49	0,66	0,61	0,69	0,92	1,1
Ungerissener Beton	Zuglast	N	[kN]	2,11	4,07	4,24	5,97	8,03	5,42	9,17	12,28
	Verschiebung	$\delta_{N0}$	[mm]	0,42	0,43	0,33	0,49	0,58	0,84	0,62	0,79
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,42	0,43	0,58			0,79		

**Tabelle 11: Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Querbelastung**

BTS Betonschraubengröße			6			8			10			
Nominelle Einschraubtiefe			$h_{nom}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	
			[mm]	45	55	45	55	65	55	75	85	
Gerissener und ungerissener Beton	Querlast	V	[kN]	3,3			8,6			16,2		
	Verschiebung	$\delta_{V0}$	[mm]	1,55			2,7			2,7		
		$\delta_{V\infty}$	[mm]	3,1			4,1			4,3		

CELO Betonschraube BTS in nichtrostendem Stahl

**Leistungsmerkmale**  
Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Belastung

**Anhang C5**