

Elektrische Zündeinrichtung

für Vitoligno 200-S

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis


Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.


Montagevorbereitung

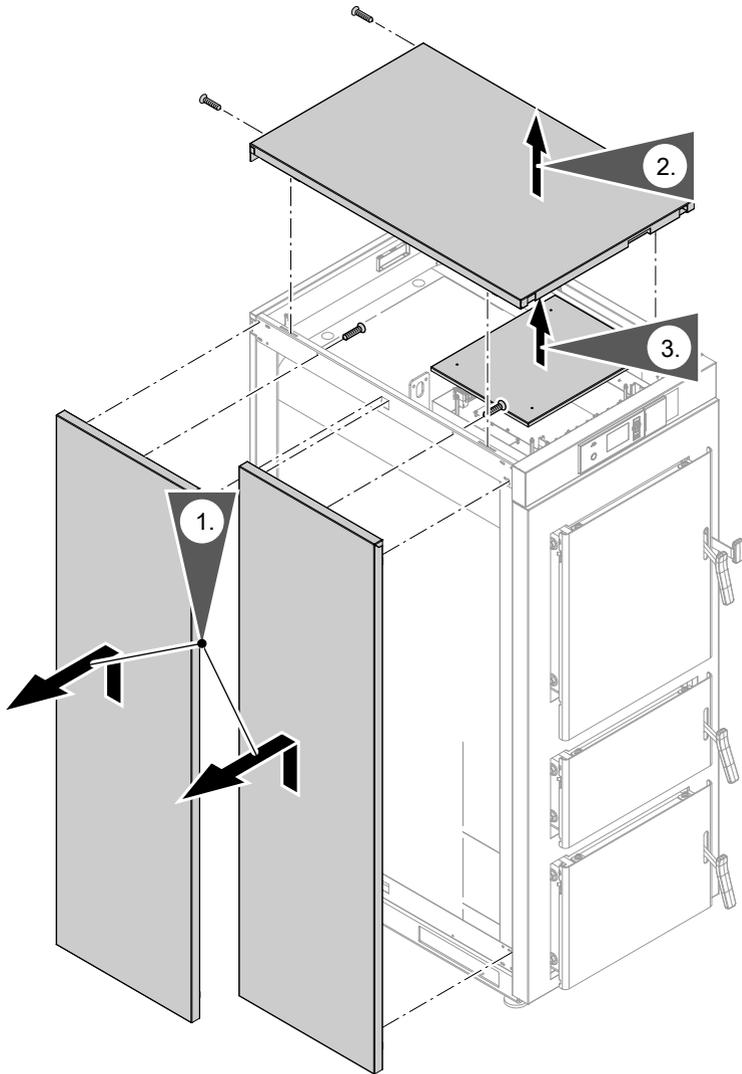

Hinweis

Die elektrische Zündeinrichtung kann wahlweise links oder rechts am Heizkessel angebaut werden.


Wärmedämm-Matte ausschneiden

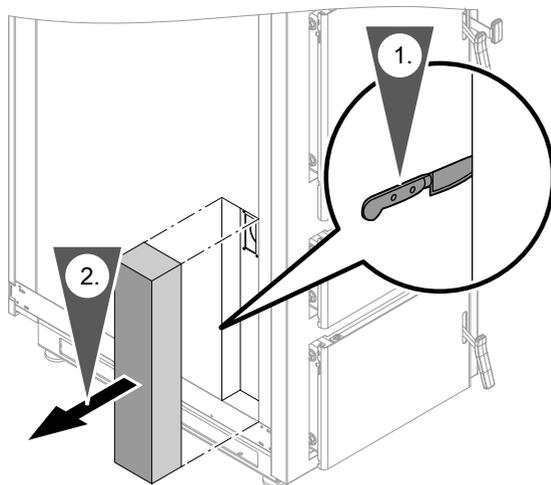

Hinweis


Das herausgeschnittene Teil der Wärmedämm-Matte nach Montage der elektrischen Zündeinrichtung wieder einsetzen, dabei die Luftansaugöffnung des Zündgebläses freilassen.

Elektrische Zündeinrichtung anbauen

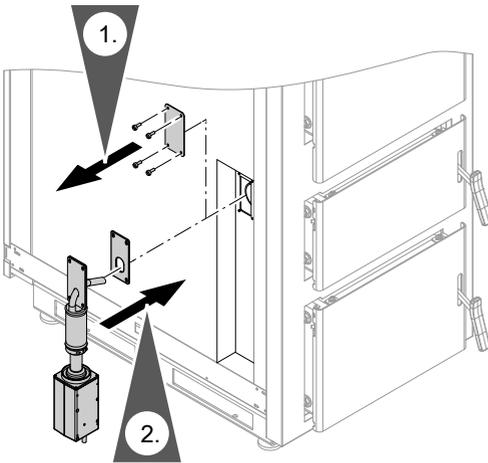

1. Blech abschrauben und die Dichtfläche von Dichtmasseresten reinigen.
2. Elektrische Zündeinrichtung mit der beiliegenden Dichtung am Heizkessel montieren.

Elektrisch anschließen

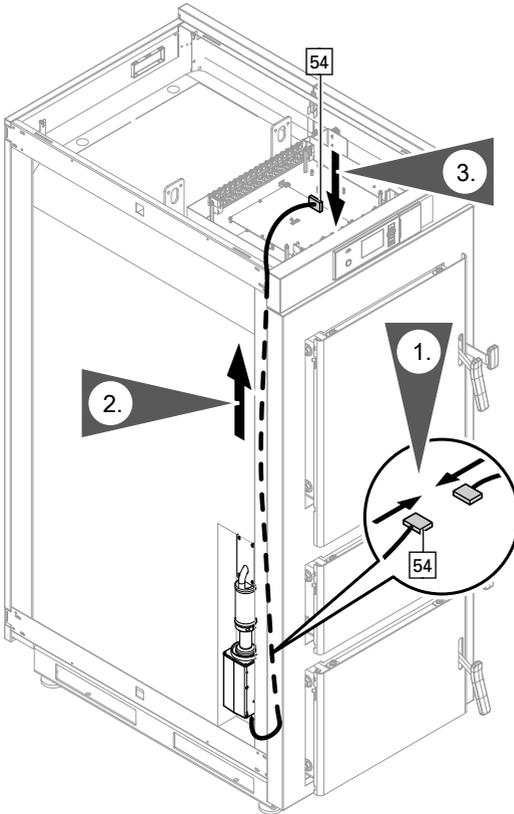

1. Elektrische Leitung zur Regelung verlegen und mit Leitungsbindern sichern.

2. Stecker **54** in der Regelung einstecken.



Montage- und Serviceanleitung Vitigno 200-S

Türsicherheitsschalter anbauen



Montageanleitung Türsicherheitsschalter-Set


Heizkessel wieder zusammenbauen

1. Herausgeschnittenes Teil der Wärmedämm-Matte wieder einsetzen, dabei die Luftansaugöffnung des Zündgebläses freilassen.
2. Den Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Einzelteilliste

Pos.	Einzelteil
0001	Zündgebläse mit Anschluss-Stecker
0002	Verbindungsstück
0003	Befestigungselemente
0004	Montage- und Serviceanleitung
0005	Türsicherheitsschalter-Set (2 Türsicherheitsschalter)
0006	Dichtung Verbindungsstück
0007	Anschlussleitung
0008	Wärmedämmung Verbindungsleitung

Einzelteilliste (Fortsetzung)

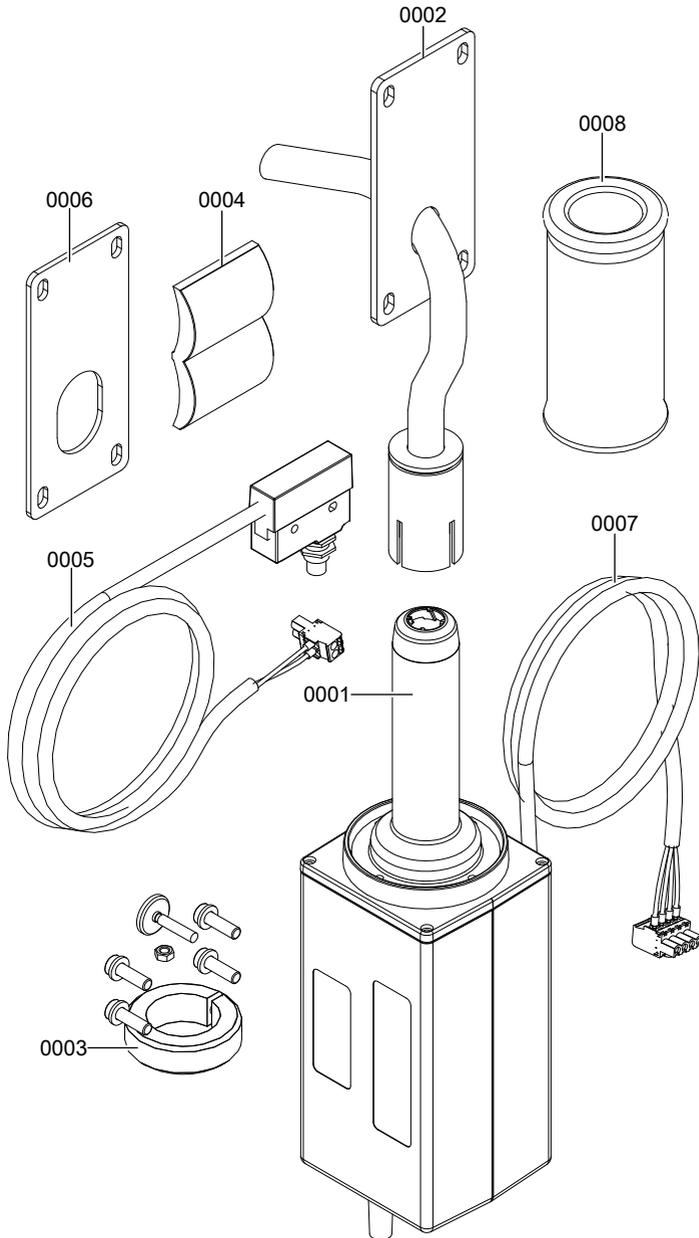

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5546 508 Technische Änderungen vorbehalten!